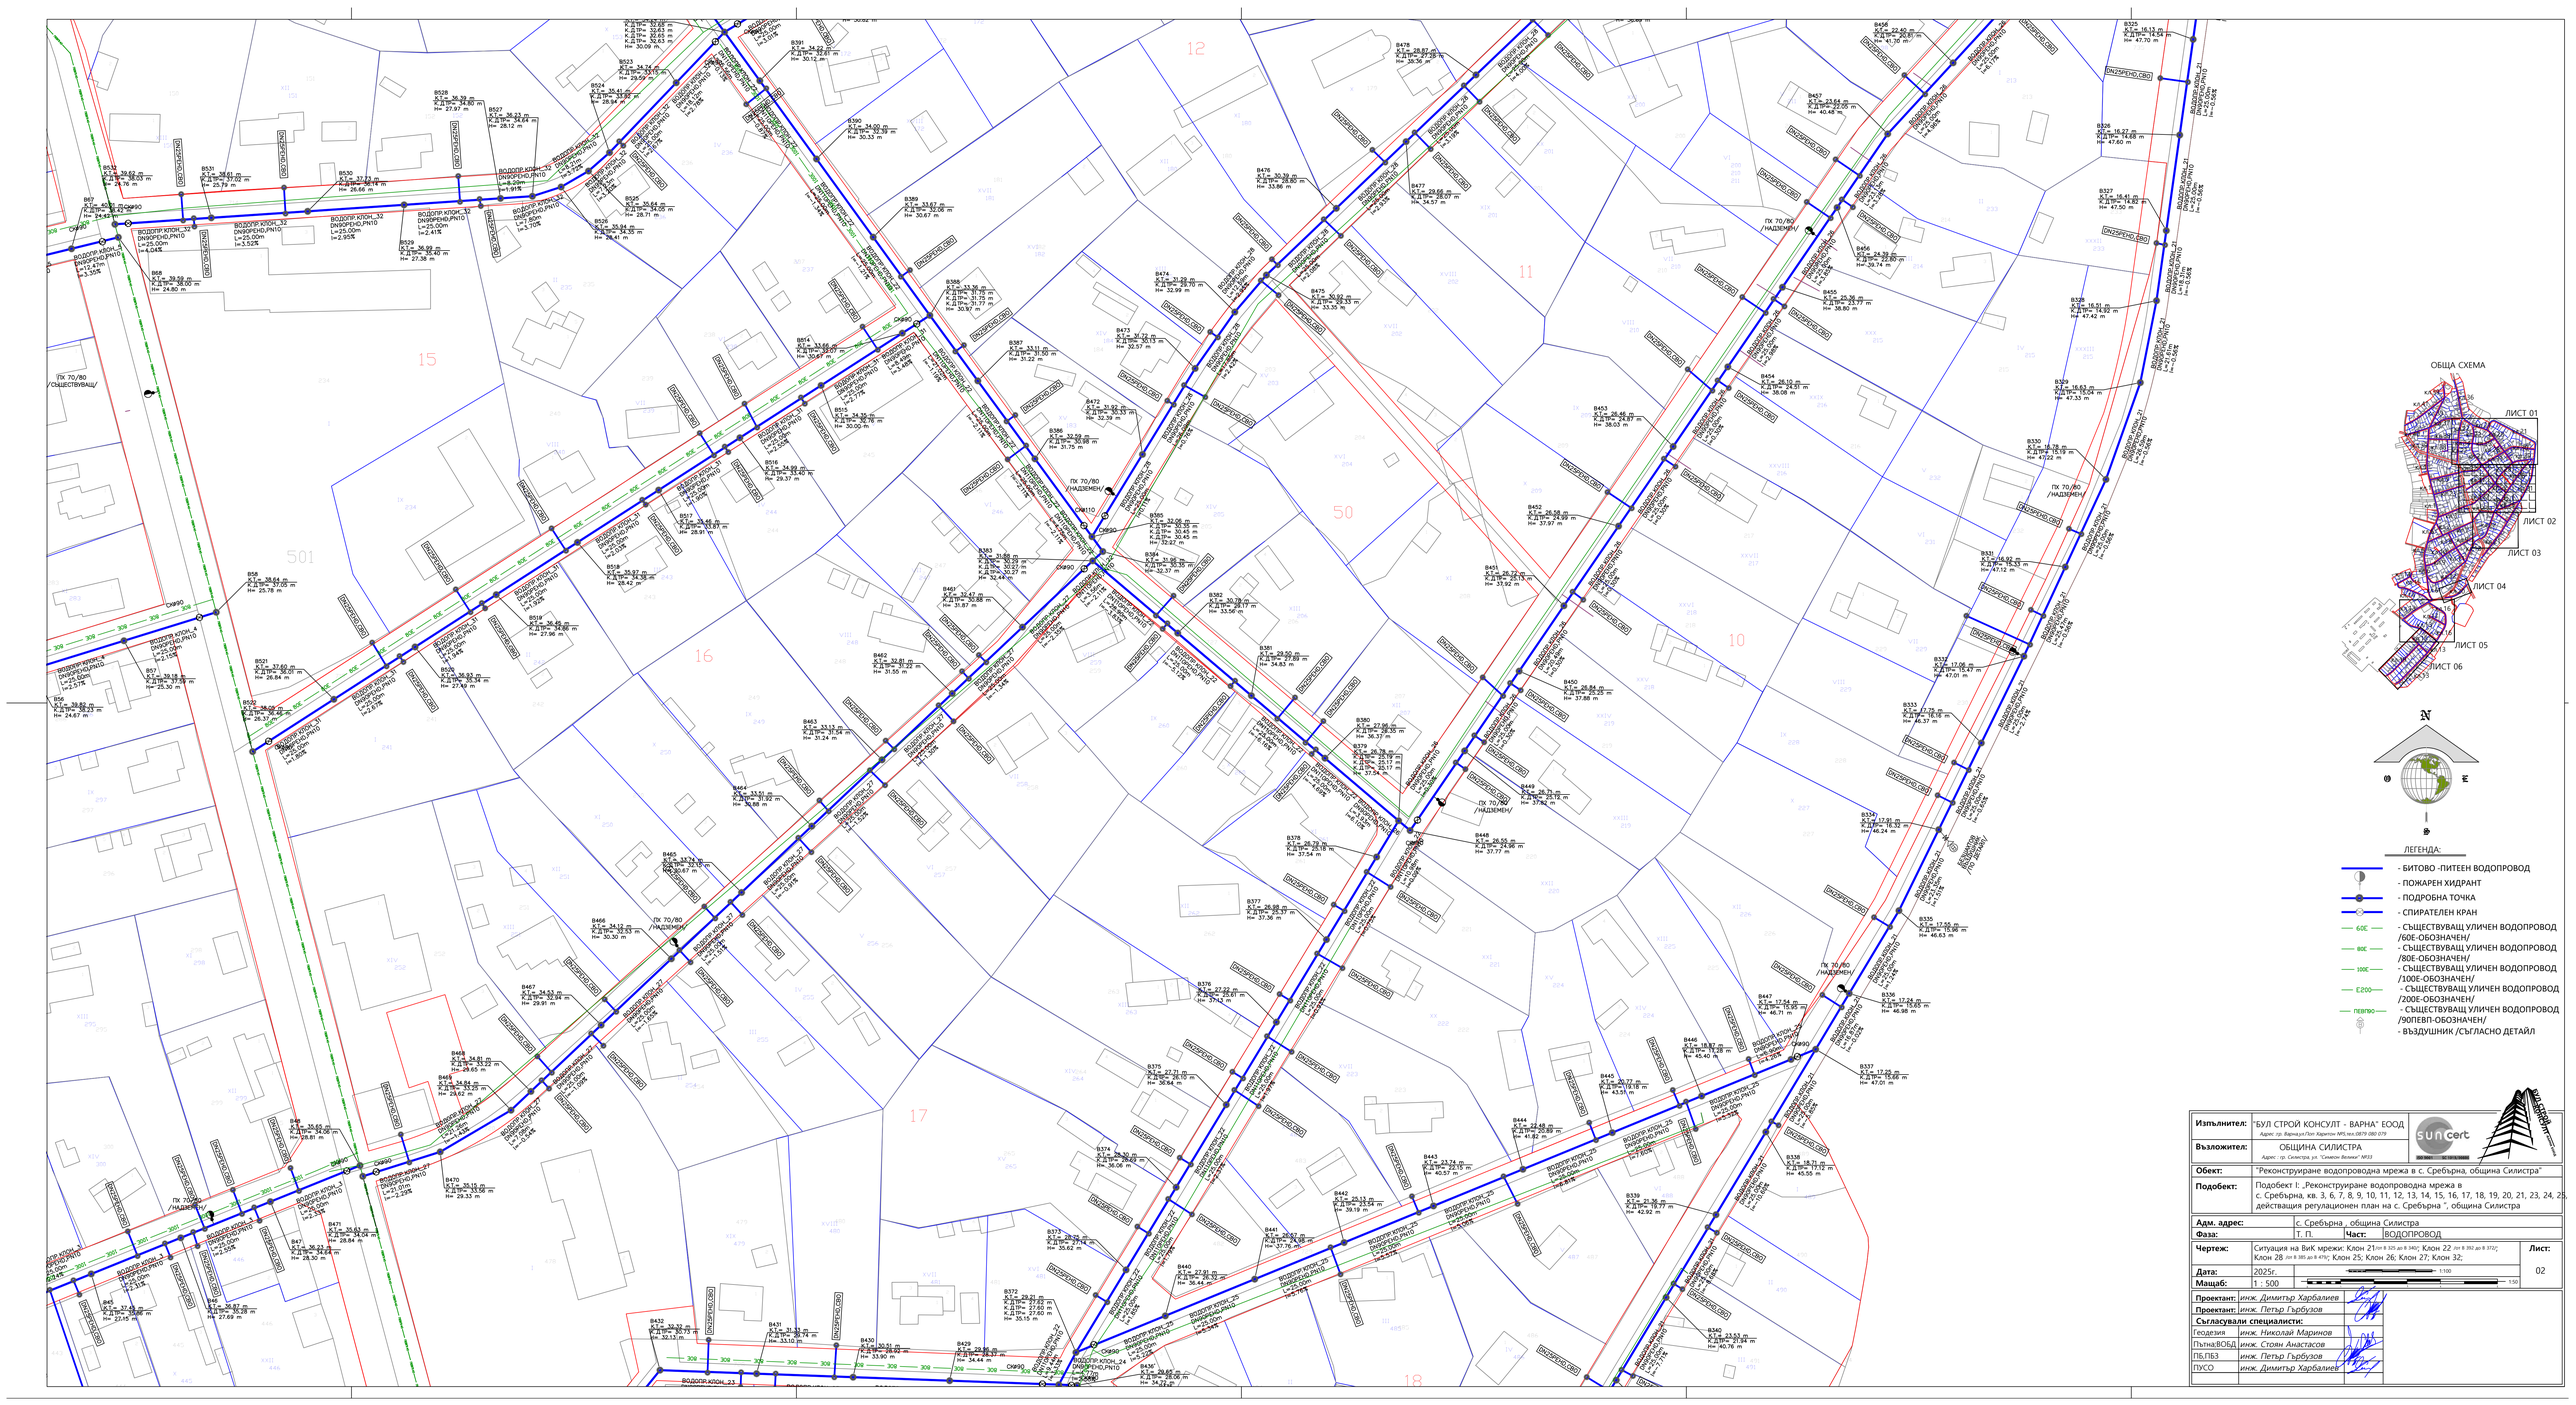

ОБЩА СХЕМА
ЛИСТ 01
ЛИСТ 02
ЛИСТ 03
ЛИСТ 04
ЛИСТ 05
ЛИСТ 06
N
W
E
S
ЛЕГЕНДА:
- БИТОВО -ПИТЕЕН ВОДОПРОВОД
- ПОЖАРЕН ХИДРАНТ
- ПОДРОБНА ТОЧКА
- СПИРАТЕЛЕН КРАН
- СЪЩЕСТВУВАЩ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД /60Е-ОБОЗНАЧЕН/
- СЪЩЕСТВУВАЩ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД /80Е-ОБОЗНАЧЕН/
- СЪЩЕСТВУВАЩ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД /100Е-ОБОЗНАЧЕН/
- СЪЩЕСТВУВАЩ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД /200Е-ОБОЗНАЧЕН/
- СЪЩЕСТВУВАЩ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД /ЯОПЕВП-ОБОЗНАЧЕН/
- ВЪЗДУШНИК /СЪГЛАСНО ДЕТАЙЛ
ПХ 70/80 /СЪЩЕСТВУВАЩ/
ПХ 70/80 /НАДЗЕМЕН/
ПХ 70/80 /ПОДЗЕМЕН/
ВОДОПР.КЛОН.-32 DN90/PEHD,PN10 L=25.00m i=4.04‰
ВОДОПР.КЛОН.-32 DN90/PEHD,PN10 L=25.00m i=3.52‰
ВОДОПР.КЛОН.-32 DN90/PEHD,PN10 L=25.00m i=2.95‰
ВОДОПР.КЛОН.-32 DN90/PEHD,PN10 L=25.00m i=2.41‰
ВОДОПР.КЛОН.-32 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.91‰
ВОДОПР.КЛОН.-32 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.70‰
ВОДОПР.КЛОН.-32 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.49‰
ВОДОПР.КЛОН.-32 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.28‰
ВОДОПР.КЛОН.-32 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.07‰
ВОДОПР.КЛОН.-32 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.86‰
ВОДОПР.КЛОН.-32 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.64‰
ВОДОПР.КЛОН.-32 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.43‰
ВОДОПР.КЛОН.-32 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.21‰
ВОДОПР.КЛОН.-32 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.00‰
ВОДОПР.КЛОН.-3 DN90/PEHD,PN10 L=25.00m i=2.95‰
ВОДОПР.КЛОН.-27 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=2.22‰
ВОДОПР.КЛОН.-27 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.98‰
ВОДОПР.КЛОН.-27 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.73‰
ВОДОПР.КЛОН.-27 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.49‰
ВОДОПР.КЛОН.-27 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.24‰
ВОДОПР.КЛОН.-27 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.00‰
ВОДОПР.КЛОН.-27 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.75‰
ВОДОПР.КЛОН.-27 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.51‰
ВОДОПР.КЛОН.-27 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.26‰
ВОДОПР.КЛОН.-27 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.02‰
ВОДОПР.КЛОН.-25 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=2.95‰
ВОДОПР.КЛОН.-25 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=2.71‰
ВОДОПР.КЛОН.-25 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=2.46‰
ВОДОПР.КЛОН.-25 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=2.22‰
ВОДОПР.КЛОН.-25 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.98‰
ВОДОПР.КЛОН.-25 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.73‰
ВОДОПР.КЛОН.-25 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.49‰
ВОДОПР.КЛОН.-25 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.24‰
ВОДОПР.КЛОН.-25 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.00‰
ВОДОПР.КЛОН.-25 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.75‰
ВОДОПР.КЛОН.-25 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.51‰
ВОДОПР.КЛОН.-25 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.26‰
ВОДОПР.КЛОН.-25 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.02‰
ВОДОПР.КЛОН.-24 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=2.95‰
ВОДОПР.КЛОН.-24 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=2.71‰
ВОДОПР.КЛОН.-24 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=2.46‰
ВОДОПР.КЛОН.-24 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=2.22‰
ВОДОПР.КЛОН.-24 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.98‰
ВОДОПР.КЛОН.-24 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.73‰
ВОДОПР.КЛОН.-24 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.49‰
ВОДОПР.КЛОН.-24 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.24‰
ВОДОПР.КЛОН.-24 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.00‰
ВОДОПР.КЛОН.-24 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.75‰
ВОДОПР.КЛОН.-24 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.51‰
ВОДОПР.КЛОН.-24 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.26‰
ВОДОПР.КЛОН.-24 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.02‰
ВОДОПР.КЛОН.-23 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=2.95‰
ВОДОПР.КЛОН.-23 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=2.71‰
ВОДОПР.КЛОН.-23 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=2.46‰
ВОДОПР.КЛОН.-23 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=2.22‰
ВОДОПР.КЛОН.-23 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.98‰
ВОДОПР.КЛОН.-23 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.73‰
ВОДОПР.КЛОН.-23 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.49‰
ВОДОПР.КЛОН.-23 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.24‰
ВОДОПР.КЛОН.-23 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.00‰
ВОДОПР.КЛОН.-23 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.75‰
ВОДОПР.КЛОН.-23 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.51‰
ВОДОПР.КЛОН.-23 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.26‰
ВОДОПР.КЛОН.-23 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.02‰
ВОДОПР.КЛОН.-22 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=2.95‰
ВОДОПР.КЛОН.-22 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=2.71‰
ВОДОПР.КЛОН.-22 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=2.46‰
ВОДОПР.КЛОН.-22 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=2.22‰
ВОДОПР.КЛОН.-22 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.98‰
ВОДОПР.КЛОН.-22 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.73‰
ВОДОПР.КЛОН.-22 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.49‰
ВОДОПР.КЛОН.-22 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.24‰
ВОДОПР.КЛОН.-22 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.00‰
ВОДОПР.КЛОН.-22 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.75‰
ВОДОПР.КЛОН.-22 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.51‰
ВОДОПР.КЛОН.-22 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.26‰
ВОДОПР.КЛОН.-22 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.02‰
ВОДОПР.КЛОН.-21 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=2.95‰
ВОДОПР.КЛОН.-21 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=2.71‰
ВОДОПР.КЛОН.-21 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=2.46‰
ВОДОПР.КЛОН.-21 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=2.22‰
ВОДОПР.КЛОН.-21 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.98‰
ВОДОПР.КЛОН.-21 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.73‰
ВОДОПР.КЛОН.-21 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.49‰
ВОДОПР.КЛОН.-21 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.24‰
ВОДОПР.КЛОН.-21 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=1.00‰
ВОДОПР.КЛОН.-21 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.75‰
ВОДОПР.КЛОН.-21 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.51‰
ВОДОПР.КЛОН.-21 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.26‰
ВОДОПР.КЛОН.-21 DN90/PEHD,PN10 L=20.00m i=0.02‰
DN125PEHD,ОВП
DN75PEHD,ОВП
DN63PEHD,ОВП
DN50PEHD,ОВП
DN40PEHD,ОВП
DN32PEHD,ОВП
DN25PEHD,ОВП
DN20PEHD,ОВП
ПЖ
ПЖ
ПЖ